


# Télécommandes 93060 - 93300

Les télécommandes références 93060 et 93300 ABAKX permettent la mise au repos des installations conformément à l'article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité.

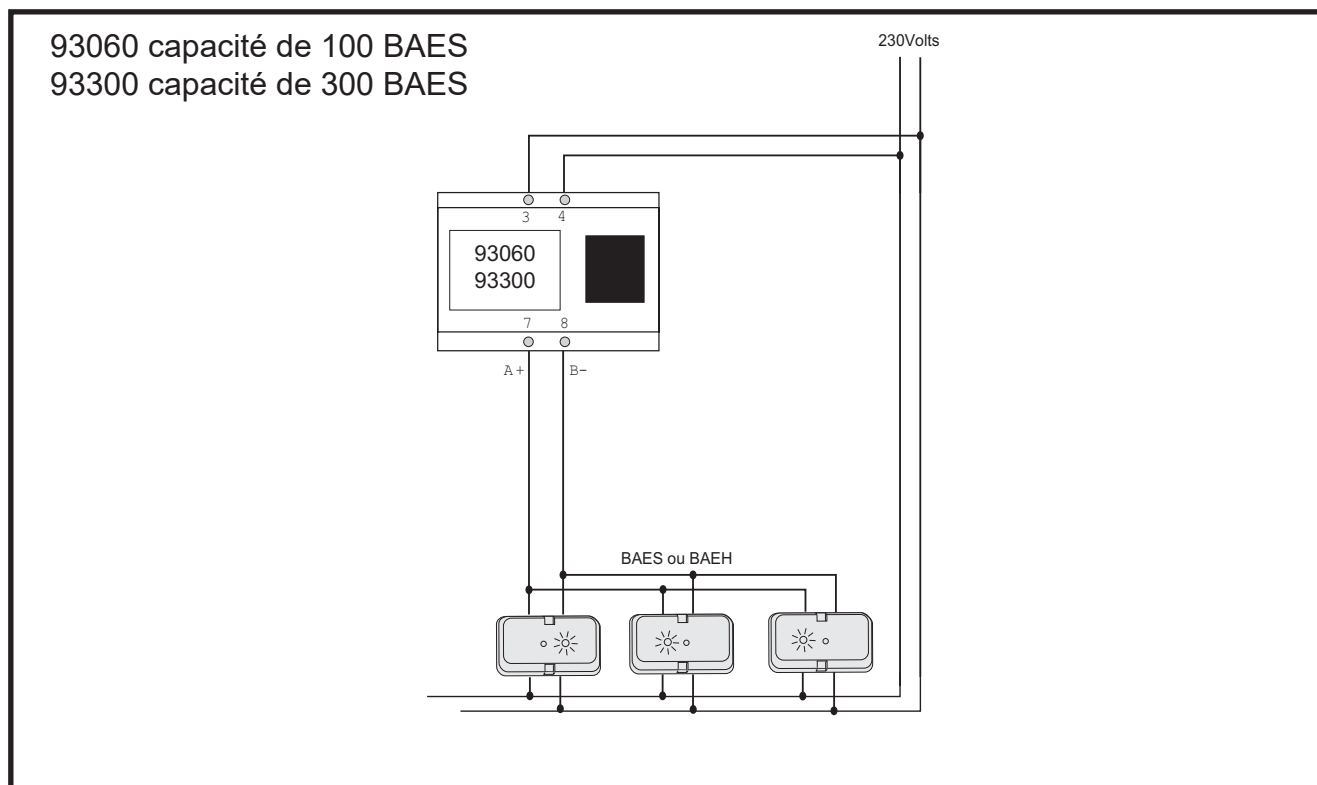

## Mise en service

Les blocs et le boîtier de télécommande doivent être mis en charge pendant 24 heures (Accumulateurs livrés déchargés).

- Mettre sous tension.
- Vérifier que la led témoin de charge des BAES fonctionne.

## Vérification de l'installation

- Secteur absent, la led témoin de charge s'éteint et les sources de secours s'allument.
- Actionner le boîtier de télécommande sur extinction puis sur allumage en attendant 10 secondes entre chaque manipulation. Vérifier si les blocs s'éteignent et se rallument.
- Retour du secteur, les bloc se remettent en veille (led témoin de charge allumée).

**ELAUL** SCOP  
ECLAIRAGE  
DE SECURITE **ABAKX**